



別府市下水道施設平面図

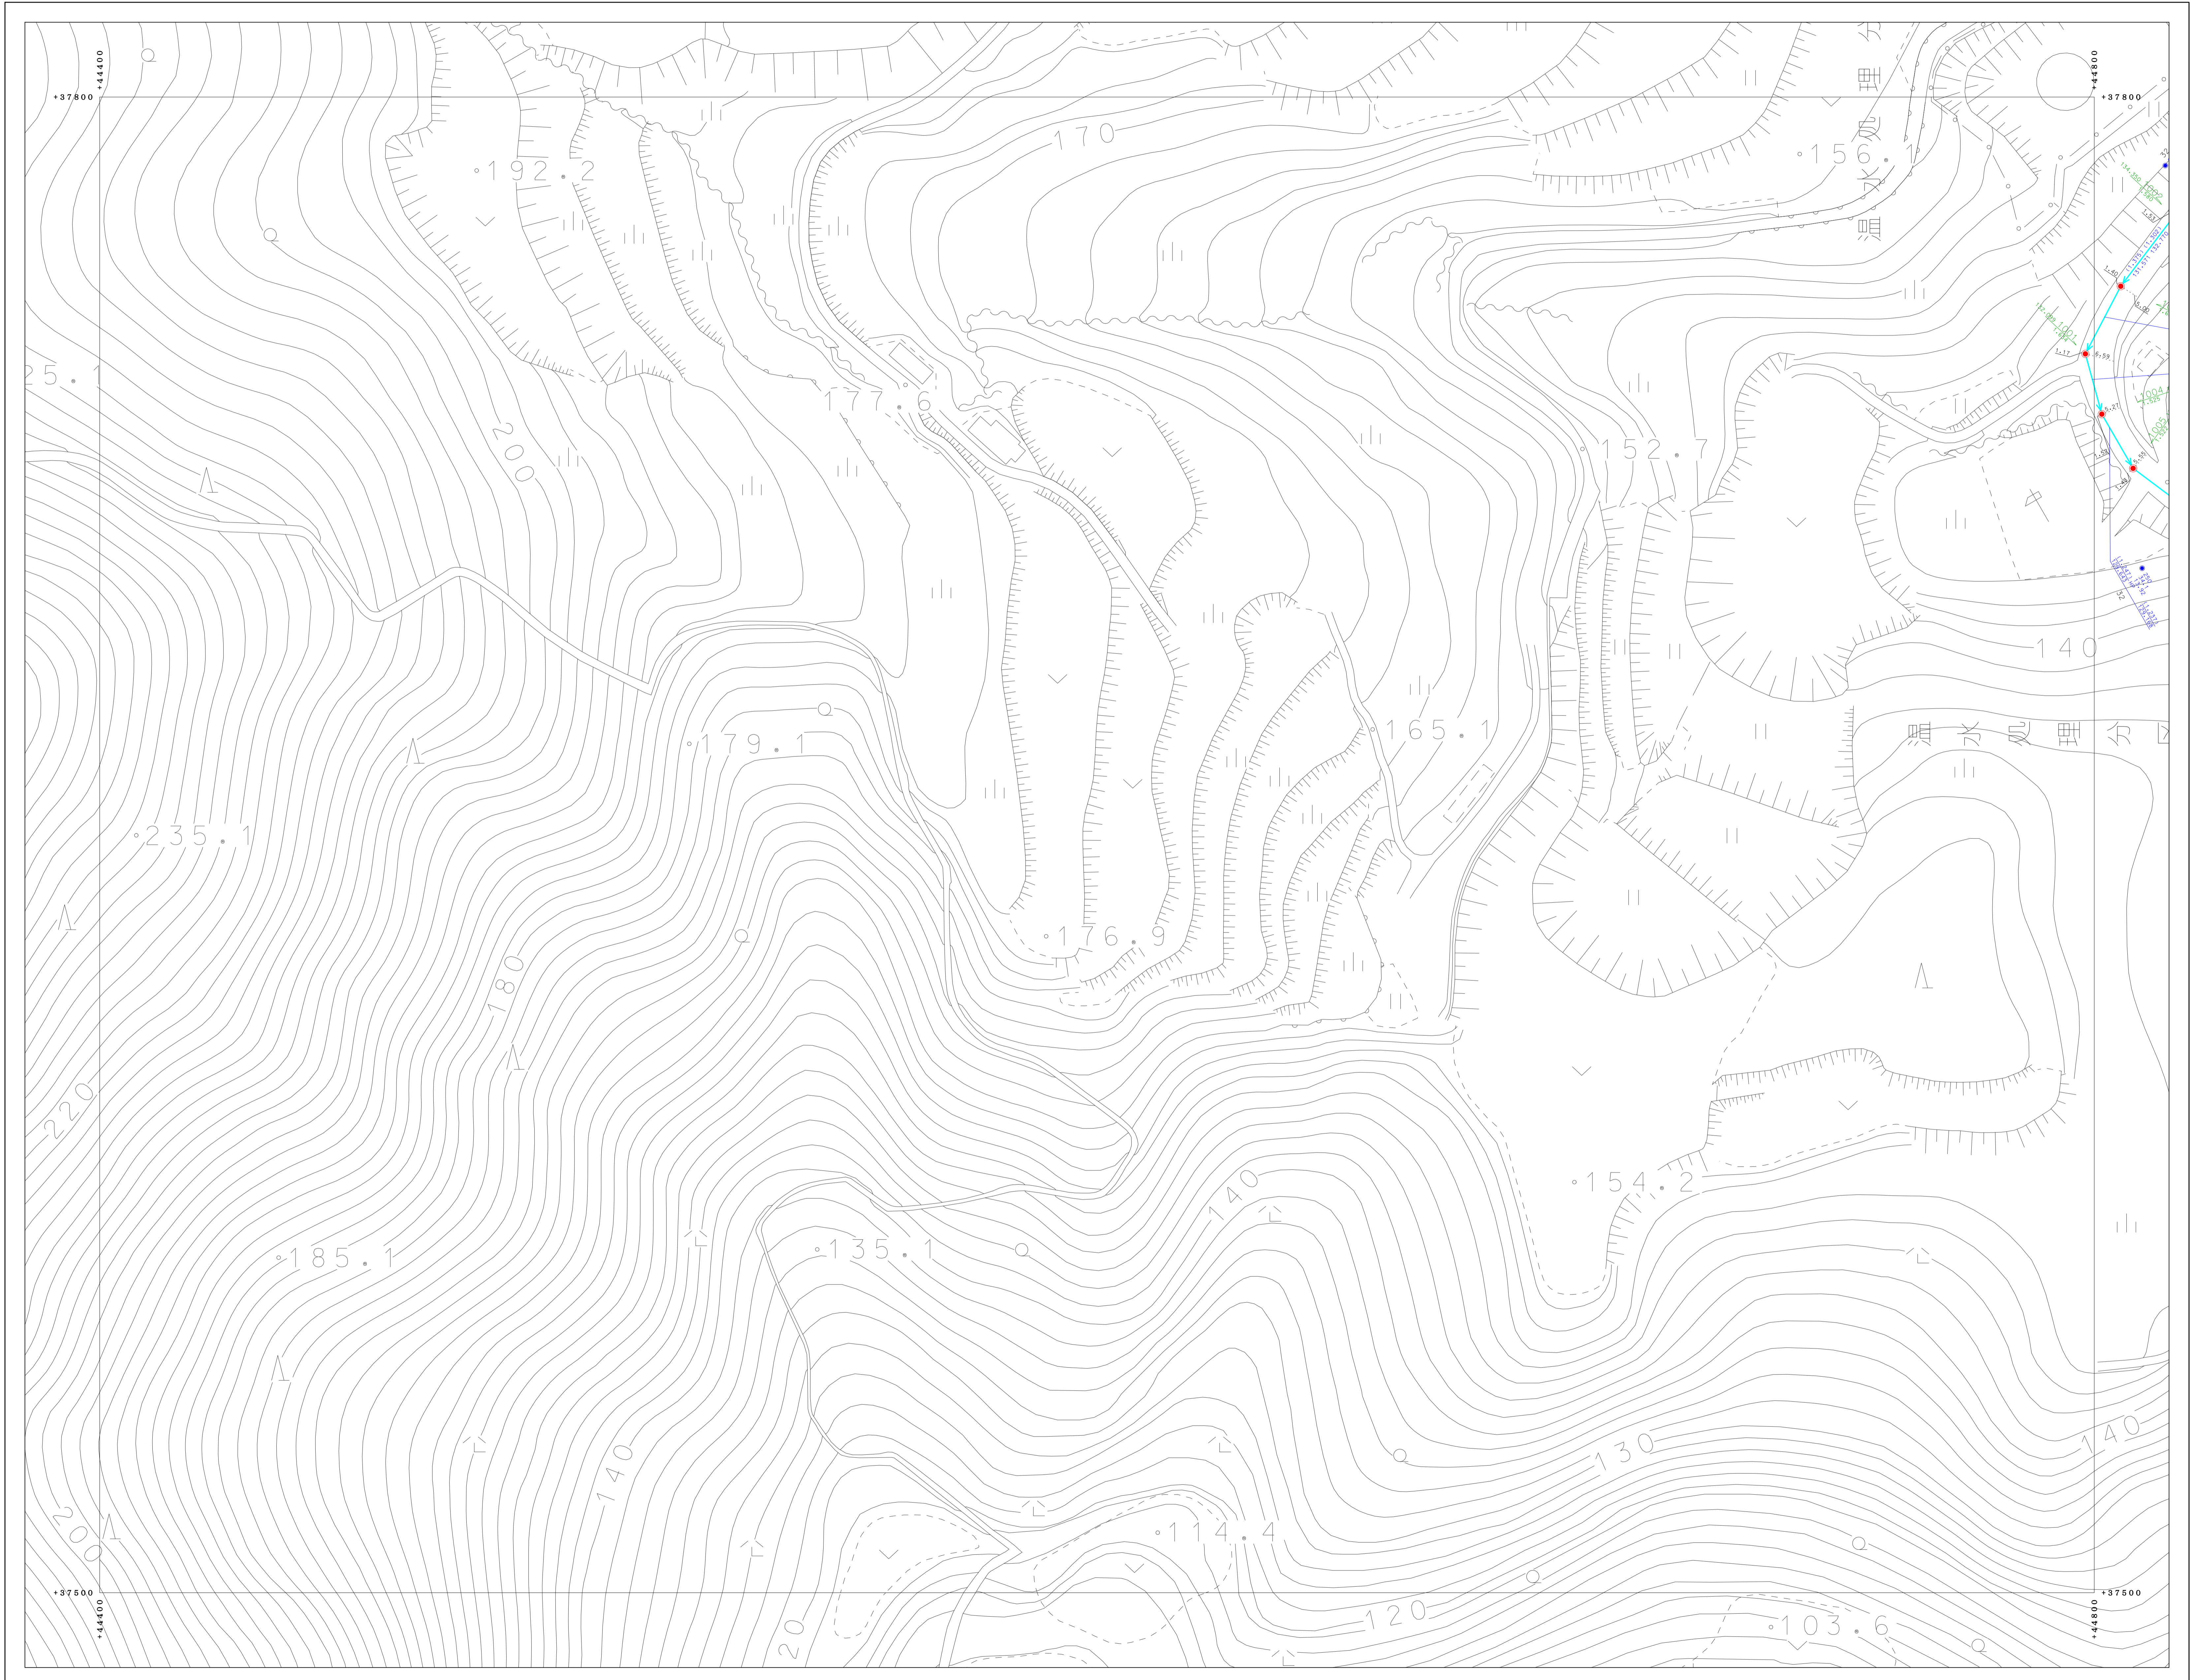


71-1-16	71-1-17	71-1-18
71-1-21	71-1-22	71-1-23
71-3-01	71-3-02	71-3-03

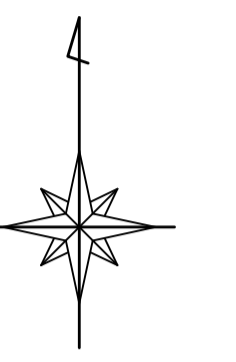

凡	例
—	地区区界
—	地区区界
—	幹線管
—	枝線管
—	圧送管
□	窰
I	窰・集合計器
D	窰
○	オフセット
⊙	小径マンホール (200)
⊙	小径マンホール (300)
⊙	0号マンホール
⊙	1号マンホール
⊙	2号マンホール
⊙	3号マンホール
⊙	4号マンホール
⊙	5号マンホール
⊙	6号マンホール
⊙	特1号マンホール
⊙	特2号マンホール
⊙	特3号マンホール
⊙	特4号マンホール
⊙	特5号マンホール
⊙	特6号マンホール
⊙	特7号マンホール
⊙	正・長方形マンホール
⊙	異形マンホール
⊙	窰
⊙	ランプホール
⊙	検入孔 (上蓋)
⊙	検入孔 (中蓋)
⊙	検入孔 (下蓋)
⊙	谷口
⊙	ポンプマンホール
⊙	積丹マンホール
⊙	点検口
⊙	監視マンホール
⊙	監視監視マンホール
⊙	集水監視マンホール
⊙	1号水栓
⊙	2号水栓
⊙	3号水栓
⊙	小径水栓
⊙	φ100水栓
⊙	φ200水栓
⊙	取付管の止
⊙	管止め
⊙	閉鎖 (一連)
⊙	閉鎖
⊙	閉鎖 (一連)
VU	漏洩検知マンホール
CP	窰
HP	ヒューム管
DCIP	ダクト (6輪線管)
SP	窰
C	コンクリート管
SUS	ステンレス鋼管
RV	リブ付強化ビニール管

別府市上下水道局 下水道整備課

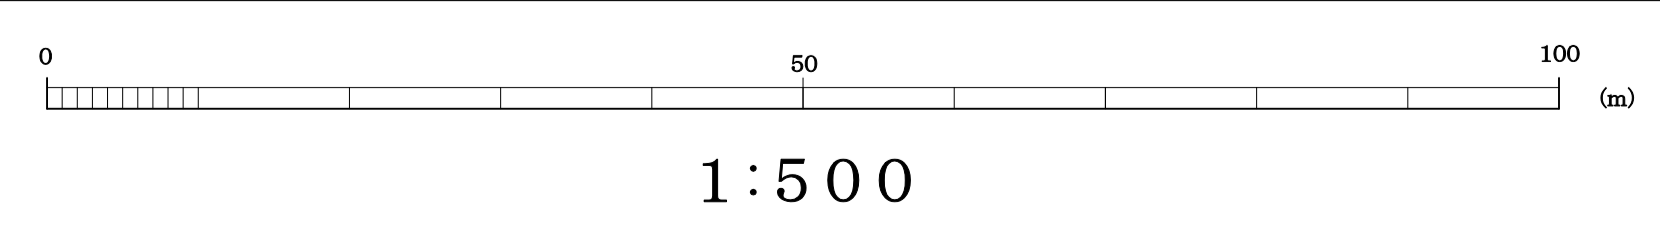

「座標は、世界測地系に準拠」